

「レイアウト変更に伴う机及び電源（OAタップ）の移設等作業」  
に係る請負先の公募について

下記について請負先を募集しますので、受注を希望される場合は見積書等を提出して下さい。

令和3年3月11日

支出負担行為担当官  
東北経済産業局総務企画部長 北村 敦司

1. 契約概要

(1) 請負業務の名称等

レイアウト変更に伴う机及び電源（OAタップ）の移設等作業

(2) 業務内容及び実施場所

別紙仕様書のとおり

2. 参加資格

オープンカウンターに参加することができる者は、見積書提出期日において、次の各号に定めるすべての事項を満たす者とする。

- (1) 経済産業省所管の契約に係る競争参加者資格審査事務取扱要領(昭和38年6月26日付け38会第391号)に基づいた、平成31・32・33年度または令和01・02・03年度経済産業省競争参加資格(全省庁統一規格)において「役務の提供等」の「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされ、競争参加地域を「東北」としている者。
- (2) 予算決算及び会計令(以下、「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者。  
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
- (3) 予決令第71条の規定に該当しない者。
- (4) 経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。
- (5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団及び警察当局から排除要請がある者に該当しない者。
- (6) 情報管理体制として、過去3年以内に情報管理の不備を理由に経済産業省から契約を解除されている者ではないこと。

3. 質問方法及び問い合わせ先

(1) 質問方法

電話またはFAXの受付とし、受付時間は次のとおりとする。  
9時30分から12時まで、13時30分16時30分まで  
(但し、土曜日、日曜日等閉庁日を除く。)

## (2) 問い合わせ先

東北経済産業局総務企画部会計課調度係  
電話 022-221-4869  
FAX 022-261-7390

## 4. 見積書等の提出期限等

### (1) 提出期限

令和3年3月17日（水曜日）12時まで

### (2) 提出方法

#### 1) 電子調達システムを利用した提出

政府電子調達(GEPS) URL: <https://www.geps.go.jp/#>

#### 2) 紙による提出

##### a. 提出先

〒980-8403 仙台市青葉区本町三丁目3番1号 仙台合同庁舎B棟4階  
東北経済産業局総務企画部会計課調度係  
電話 022-221-4869

##### b. 提出する書類

ア 見積書

イ 2. (1)に係る競争参加資格証明書の写し。ただし、同一年度内におけるオープンカウンター案件への2回目以降の見積書提出時は不要とする。

##### c. 見積書に関する注意事項

ア 様式は任意とする。

イ 2. の要件を満たす法人の場合は、会社名、住所、連絡先、代表者の役職及び氏名を記載すること。代表者印及び社印の押印は不要です。

ウ 見積書の宛名は「支出負担行為担当官 東北経済産業局総務企画部長」とし、日付は提出日とすること。

エ 消費税率は10%で見積もり、消費税額の円未満の端数は切り捨てとすること。

## 5. 電子調達システムの利用

- ・本件は、電子調達システムを利用した手続により、実施するものとする。
- ・ただし、紙による提出も可とする。

## 6. その他

- ・本件は、請書の提出を要する。
- ・請負先の決定方法は、期限内に見積書を提出した者のうち、予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な見積書を提出した者とする。
- ・結果は落札者に通知するほか、局ホームページにて公表する。
- ・受注した場合の支払いは、成果物の納入後に銀行振り込みとし、当局が請求書を受理してから30日以内とする。

# レイアウト変更に伴う机及び電源（OA タップ）の移設等作業 仕様書

## 1.作業内容

### (1) 事務机等の並べ替え

- ・図面 1（3F 作業前）のレイアウトを図面 2（3F 作業後）のとおり、事務机を並べ替える
- ・作業は、産業振興課（北側）または地域経済課（南側）から順番に実施する。
- ・移動先の事務机が不足する場合は、隣接する課室からの適宜配置換えを行う。
- ・その他机移動の配置は、当日の会計課立会い者の指示に従うものとする。
- ・机の移動は、中味が空の状態を実施する
- ・机に合わせて、コピー機、複合機、パーテーション等の移動も行う。なお、コピー機・複合機は、事前に当局にてケーブルや電源コード類は外した状態にする。
- ・以下仕様のハイパーテーション 3 枚は会計課で調達する。配置については、レイアウトを図面 2 のとおりとする。

【メーカー名】	ITOKI
【製品名】	FZR パネル
【製品番号】	FZR-0915AR（再生布地（FR））
【寸法】	H1,535 mm×W900 mm
【色】	フレームカラー（白）、パネルカラー（ダルブルー）
【その他】	3 枚を横連結、両脚安定版 4 箇所（両端、連結部 2 箇所）

### (2) 書類の移動

#### ①コンテナボックスの貸与

- ・プラスチック製の折りたたみコンテナボックスを 400 個準備する。
- ・折りたたみコンテナボックスの採寸は、次のとおりとする。  
外寸幅：366×奥行 530×高さ 391mm、折りたたみ時高さ：80mm
- ・蓋付き、蓋無しは指定しない。
- ・プラスチック製の折りたたみコンテナボックスが準備できない場合は、プラスチック製の同等品でも可とする。
- ・コンテナボックスに貼付可能な移転用ラベルシールを準備する。ラベルシールの色は、移動元と移動先が分かるようにすること。
- ・コンテナボックスの借入期間は、以下のとおりとする。  
開始日 令和 3 年 3 月 22 日（月曜日）  
撤去日 令和 3 年 3 月 31 日（水曜日）
- ・納入場所は合同庁舎 B 棟 3F の会計課が別途指定する場所とする。

#### ②コンテナボックスの移動

- ・3 月 26 日（金曜日）17 時までにコンテナボックスに入れた書類を所定の場所に集積する。（職員が実施する事項）
- ・コンテナボックスの移転用ラベルシールの異動先番号を参照し、図面 2 の異動先課室の前にそれぞれ一箇所にまとめて移動する。

### (3) 電源の移設及び新設

- ・図面 2 に基づき、電源の移設・新設を行う（増設 1 箇所、移設 3 箇所）
- ・図面 2 のハーネス位置番号（C○○）は、別途配布する「ケーブル配線図 3 階（全体）.pdf」を参照すること。
- ・ハーネス用 OA タップ増設分は●（※非常用電源）または●で表示する箇所とする。（計 3 箇所）
- ・OA タップは、以下の仕様を参考とする。
  - OA タップ（メーカー（株）明工社、以下型番同等品）
  - 横形 OA 用抜け止め接地タップ 6 コロ（コマ色：赤 5m ハーネスプラグ付き）MR7906NT5WRR
  - 横形 OA 用抜け止め接地タップ 6 コロ（コマ色：赤 3m ハーネスプラグ付き）MR7906NT3WRR
  - 横形 OA 用抜け止め接地タップ 6 コロ（コマ色：青 5m ハーネスプラグ付き）MR7906NT5WA
  - 横形 OA 用抜け止め接地タップ 6 コロ（コマ色：青 3m ハーネスプラグ付き）MR7906NT3WA
- ・メンテナンスボックス（床開閉用）は、当局から貸与する。
- ・増設、移設した OA タップには、他と同様に回路番号を貼付する。
- ・上記作業に関して必要な資格（第二種電気工事士以上）を有していること。

## 2.作業日時

開始日時: 令和 3 年 3 月 26 日(金曜日)18 時から


終了日時: 令和 3 年 3 月 28 日(日曜日)17 時まで

## 3.その他

- (1)作業の詳細は、東北経済産業局の担当者と十分に協議して決定すること。
- (2)作業は東北経済産業局検収員による検査の合格をもって完了とする。
- (3)作業中事業者の責任により当局物品等を毀損・滅失した場合には、事業者の責任において賠償する。  
その他、契約条項を遵守のこと。
- (4)完了後 1 年以内に作業不良によると認められる事故が発生した場合は速やかに無償にて修理を行う。
- (5)作業後、以下の完成図書を 1 部当局に提出すること。  
写真(作業前、作業中、作業後がわかる写真)  
移設・増設した電源も「ケーブル配線図 3 階（全体）.pdf」に図示すること。
- (6)その他、本仕様書に記載のない事項及び調整を要する事項に関しては当局及び受注者において協議の上作業を実施する。
- (7)図面 1 及び図面 2 はオープンカンター募集当時の予定であり、確定図面は 3 月 23 日（火曜日）迄に作成する。

図面 1

令和2年度電源：現状配置図面

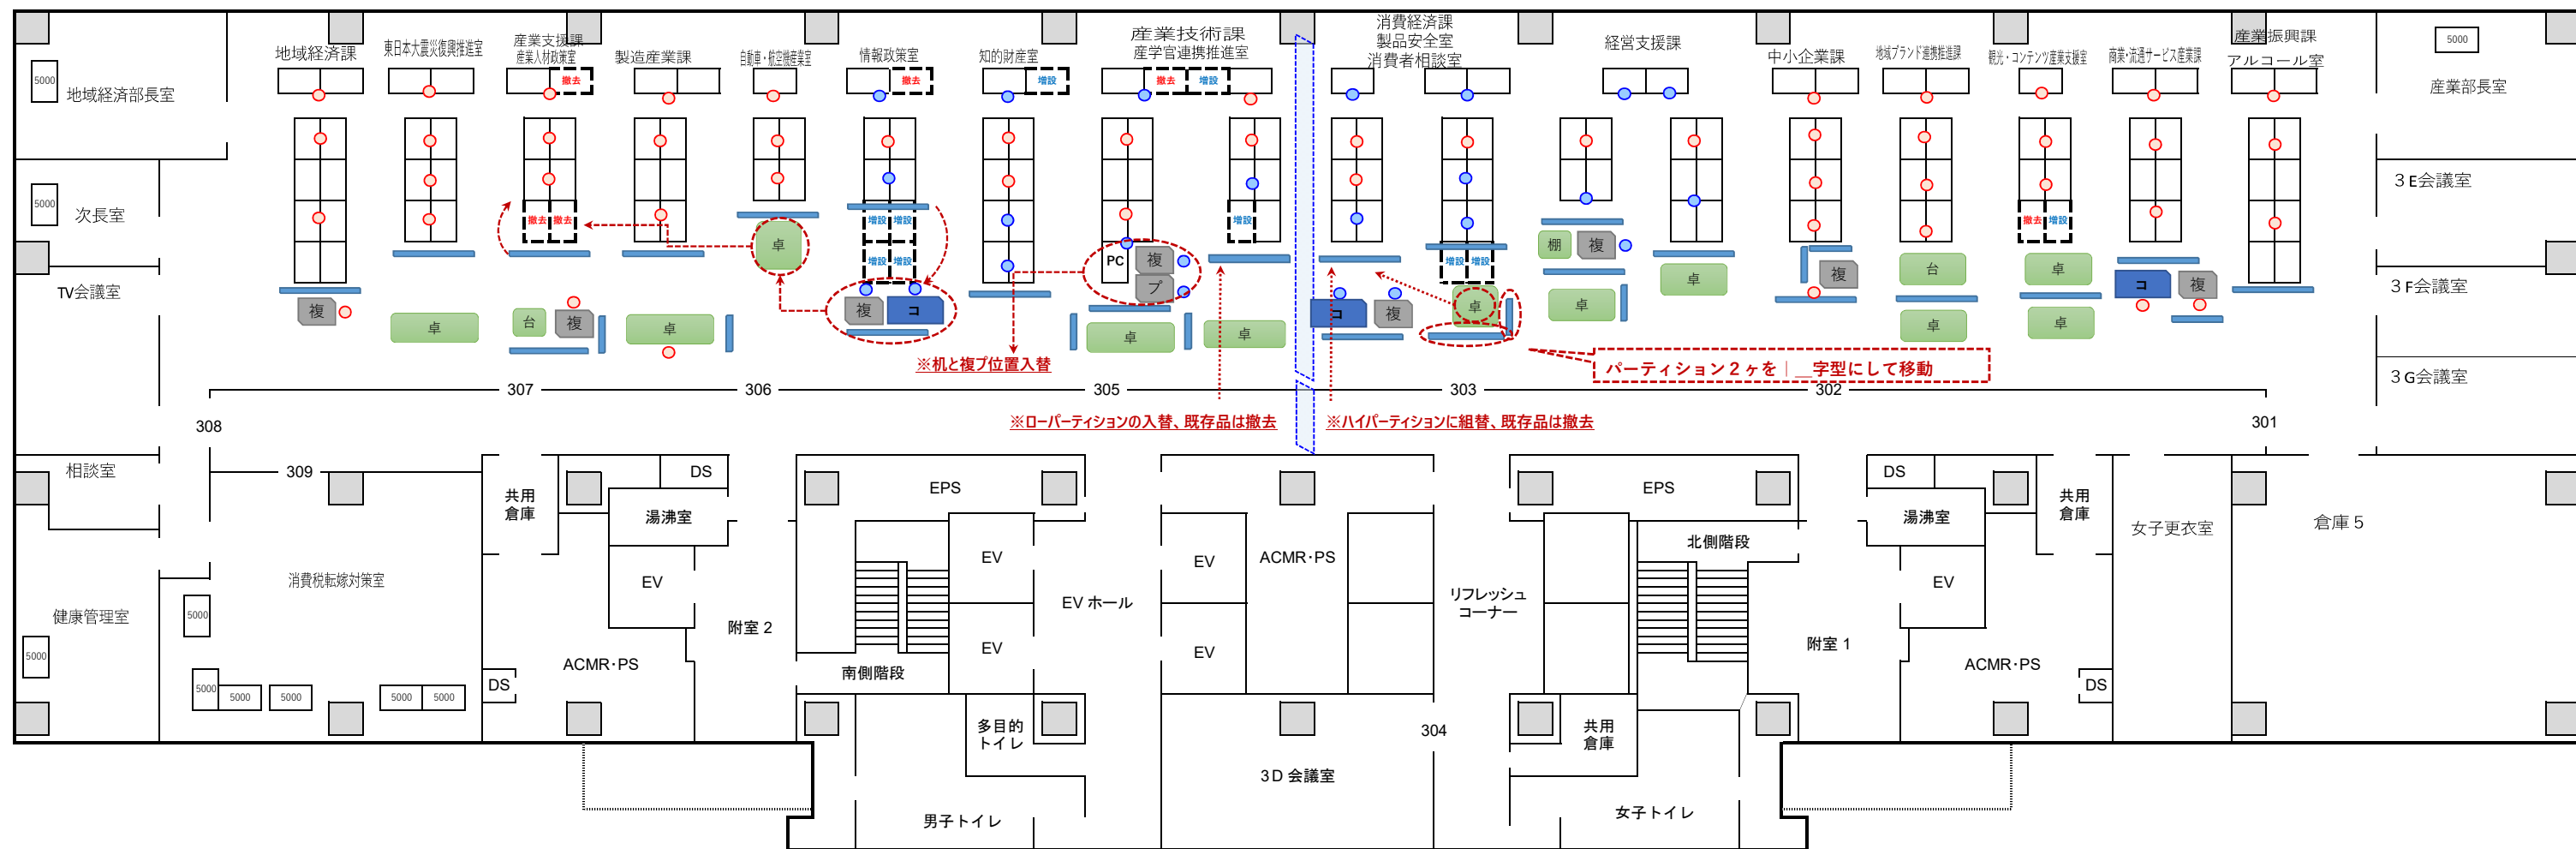

図面 2

令和3年度電源：配置予定図面 ※ ( ) 内は作業前課室名

※新設及び移設のOAタップについては、既設OAタップと同様に分電盤番号及び電源番号を記載したシールを貼付し設定

